


〈主仕様〉

- 自動閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- *検査口は、H寸法が350未満の場合下側取付けとなります。
- 表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。
- 共板式接合部は日本防排煙工業会基準です。
- 共板式適合基準は長辺が1200mm以内。
- ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です。

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

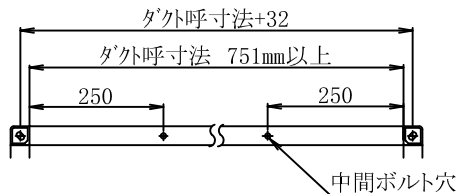

14	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
13	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管 STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP (コーティング)
12	温度ヒューズ	銅合金板 C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72°C (コーティング)
11	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	S-7F
10	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
8	共板式接合	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
6	連結板	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒 SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒 SUS430J1L JIS G 4304	φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備考

防火ダンパー		(角)FD		尺度	日付	製図
角型 外連結 共板式		TS型				
		低圧ダクト防食仕様		N.T.S	'08.11.20	磯
株式会社	三功工業所	承認	検図	小玉	図番	R-D32P014