


〈主仕様〉

- ・自動閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ※検査口は、H寸法<350の場合下側取付となります。
- ・表面处理: マリンシルバー塗装仕上げ。
- ・自動閉鎖装置の仕様等は別紙技術資料を参照ください。

- ・共板式接合部は日本防排煙工業会基準です。
- ・ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

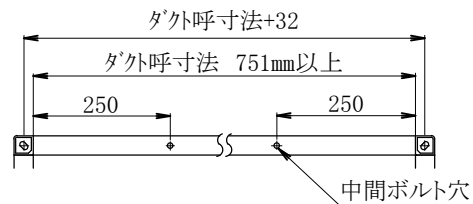

12	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
11	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-752BN
10	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	共板式接合	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	銅合金棒	C3602BD JIS H 3250	テフロンコーティング
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質		備考

防煙ダンパー		(角)SD (自動復帰式)		尺度	日付	製図
角型 外連結 共板式		T型 低圧ダクト防食仕様				
				N.T.S	18.11.17	鈴木
株式会社 三功工業所		承認	検査	小玉	図番	R-F32W291