


<主仕様>

- ・閉鎖装置及び吊り金具はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・表面处理:溶接加工部電解処理。
- *検査口は、H寸法が350未満の場合下側取付となります。
- ・共板式接合部は防排煙工業会基準です。
- ・共板式適合品は長辺が1200mm以内。
- ・ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、当社と打合せをお願いします。

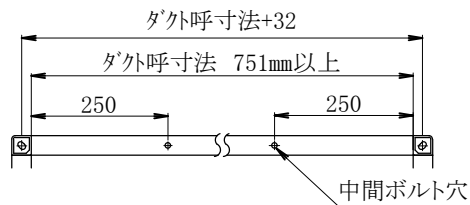

| | | | | |
|----|--------|-----------|----------------------|------------|
| 12 | 保護カバー | ステンレス鋼板 | SUS304 JIS G 4305 | |
| 11 | 自動閉鎖装置 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | SGHC JIS G 3302 | S-742B |
| 10 | 検査口 | ステンレス鋼板 | SUS304 JIS G 4304 | |
| 9 | 吊り金具 | ステンレス鋼板 | SUS304 JIS G 4304 | |
| 8 | 共板式接合 | ステンレス鋼板 | SUS304 JIS G 4304 | 共板コーナー金具 |
| 7 | ストッパー | ステンレス鋼板 | SUS304 JIS G 4305 | |
| 6 | 連結板 | ステンレス鋼板 | SUS304 JIS G 4304 | |
| 5 | 連結金具 | ステンレス鋼板 | SUS430J1L JIS G 4304 | |
| 4 | 軸受 | ステンレス鋼板 | SUS430J1L JIS G 4304 | テフロンコーティング |
| 3 | 軸 | ステンレス鋼棒 | SUS304 JIS G 4318 | φ13 |
| 2 | 可動羽根 | ステンレス鋼板 | SUS304 JIS G 4305 | t1.5 |
| 1 | ケーシング | ステンレス鋼板 | SUS304 JIS G 4305 | t1.5 |
| 番号 | 名称 | 材 質 | | 備 考 |

| | | | | |
|----------------------|--|-----------|----|----------------|
| 防煙ダンパー (角)SD (手動復帰式) | | 尺度 | 日付 | 製図 |
| SUS304製-2型 | | | | |
| 角型 外連結 共板式 | | 低圧ダクト防食仕様 | | N.T.S '06.12.5 |
| 株式会社 三功工業所 | | 承認 | 検図 | 小玉 図番 |
| | | | | R-F52M094 |