


〈主仕様〉

- ・自動閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ※検査口は、H寸法<350の場合下側取付となります。
- ・表面处理:溶接加工部電解処理。
- ・自動閉鎖装置の仕様等は別紙技術資料を参照ください。

- ・共板式接合部は日本防排煙工業会基準です。
- ・ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

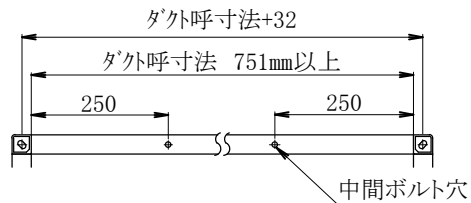

| 番号 | 名称     | 材         | 質                    | 備考         |
|----|--------|-----------|----------------------|------------|
| 12 | 保護カバー  | ステンレス鋼板   | SUS304 JIS G 4305    |            |
| 11 | 自動閉鎖装置 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | SGHC JIS G 3302      | S-752BN    |
| 10 | 検査口    | ステンレス鋼板   | SUS304 JIS G 4304    |            |
| 9  | 吊り金具   | ステンレス鋼板   | SUS304 JIS G 4304    |            |
| 8  | 共板式接合  | ステンレス鋼板   | SUS304 JIS G 4304    | 共板コーナー金具   |
| 7  | ストッパー  | ステンレス鋼板   | SUS304 JIS G 4305    |            |
| 6  | 連結板    | ステンレス鋼板   | SUS430J1L JIS G 4304 |            |
| 5  | 連結金具   | ステンレス鋼板   | SUS430J1L JIS G 4304 |            |
| 4  | 軸受     | ステンレス鋼棒   | SUS304 JIS G 4318    | テフロンコーティング |
| 3  | 軸      | ステンレス鋼棒   | SUS304 JIS G 4318    | φ13        |
| 2  | 可動羽根   | ステンレス鋼板   | SUS304 JIS G 4305    | t1.5       |
| 1  | ケーシング  | ステンレス鋼板   | SUS304 JIS G 4305    | t1.5       |

|            |  |               |    |           |          |    |
|------------|--|---------------|----|-----------|----------|----|
| 防煙ダンパー     |  | (角)SD (自動復帰式) |    | 尺度        | 日付       | 製図 |
| 角型 外連結 共板式 |  | SUS304製-2型    |    | N.T.S     | 18.11.17 | 鈴木 |
| 株式会社 三功工業所 |  | 承認            | 検図 | R-F52W294 |          |    |