


■押ボタンの操作説明

- ① 待機位置より押込んで作動信号が「ON」
- ② 待機位置より引いて復帰信号が「ON」
- ③ 中央で待機位置

※押ボタン操作後は、必ず待機位置に戻してください。

回路図

下図は「待機位置状態」を表示しています。


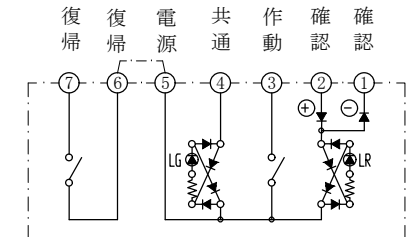


仕様

型 式	EO-6型	
定格電圧	DC24V	
スイッチ	作動	DC30V 3A
接点容量	復帰	DC30V 3A
消費電流	12mA×2	
使用温度範囲	-10℃～40℃	
フェース	ステンレス (ヘアライン仕上げ)	

付属部品

フェース	1枚	
割り板	1枚	
本体取付ネジ	2個	M4×20サラ小ネジ

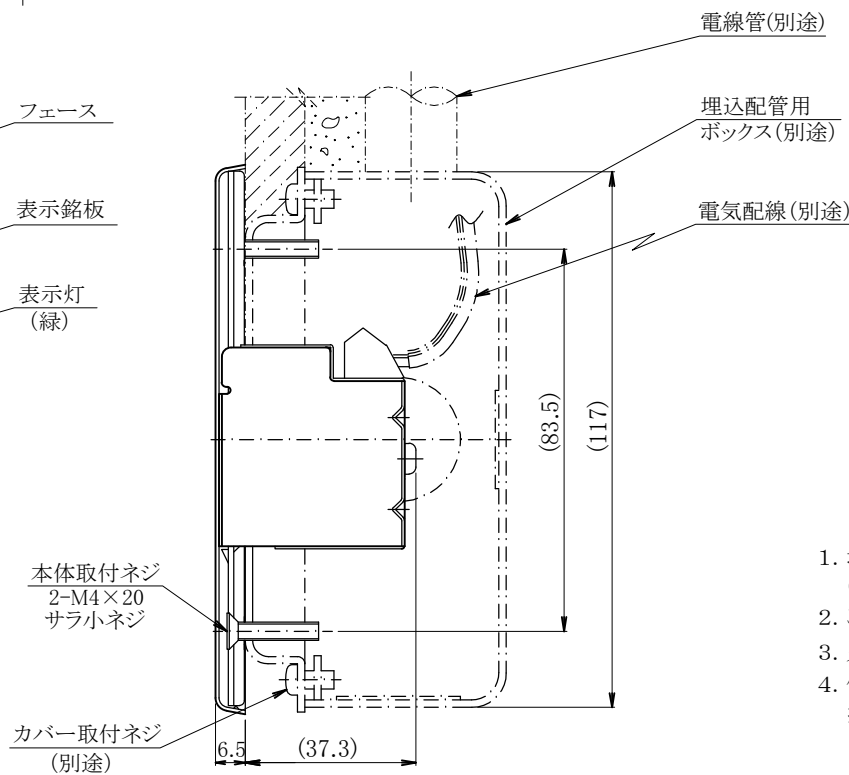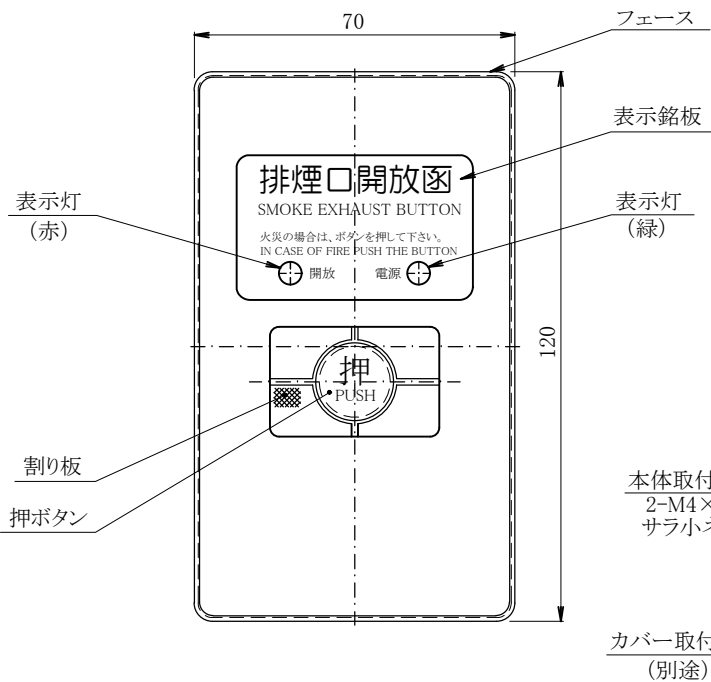

1. 埋込配管用ボックスは、「スイッチボックス1個用(カバー付き)」(JIS C 8340)をご使用ください。
2. この電気式排煙口開放函は、+、-コモン共用型です。
3. 火災の際は割板を押破り、押ボタンを押して下さい。
4. 保守点検時の操作は、割板を上へスライドさせて、押ボタンを押して下さい。

電気式手動開放装置 EO-6型

尺度 日付 製図

N.T.S 11.5.18



株式会社 三功工業所



承認



検図



図番

R-K00R399